

## Informacje z posiedzenia WZZK w Lublinie w sprawie tlenu węgla

# PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE CZUJKI

Jeśli instalujesz czujkę tlenu węgla, upewnij się, że nie umieszczasz jej w miejscu, które może być zablokowane przez meble, zasłony lub inne przedmioty.





PRZYSPIESZONA  
CZYNNOŚĆ SERCA



OSŁABIENIE



BÓL GŁOWY



DUSZNOŚĆ



SENNOŚĆ

**Takie objawy mogą świadczyć  
o obecności tlenku węgla.**

Natychmiast przewietrz mieszkanie,  
ewakuuj współmieszkańców,  
wyjdź na zewnątrz, wezwij straż pożarną  
i zasięgnij porady lekarskiej.



**Zmniejsz ryzyko,  
zamontuj czujkę tlenku węgla.**

**To Twoja mała inwestycja  
w duże bezpieczeństwo!**



Ogólnopolska kampania  
edukacyjno-informacyjna  
Państwowej Straży Pożarnej



Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa



**CZAD OSZUKUJE ZMYSŁY!**



**NIGDY** mnie:  
**NIE** usłyszysz!  
**NIE** zobaczysz!  
**NIE** poczujesz!

**Czad (tlenek węgla)  
to bardzo trujący gaz!**



Co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie.



**CZAD OSZUKUJE ZMYŚŁY!**



**NIE WIDAĆ!**



**NIE SŁYCHAĆ!**



**NIE CZUĆ!**

Najczęstsze miejsca powstawania czadu.




Ogólnopolska kampania  
edukacyjno-informacyjna  
Państwowej Straży Pożarnej



Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa



# STREFY ZAGROŻENIA EMISJĄ TLENKU WĘGLA

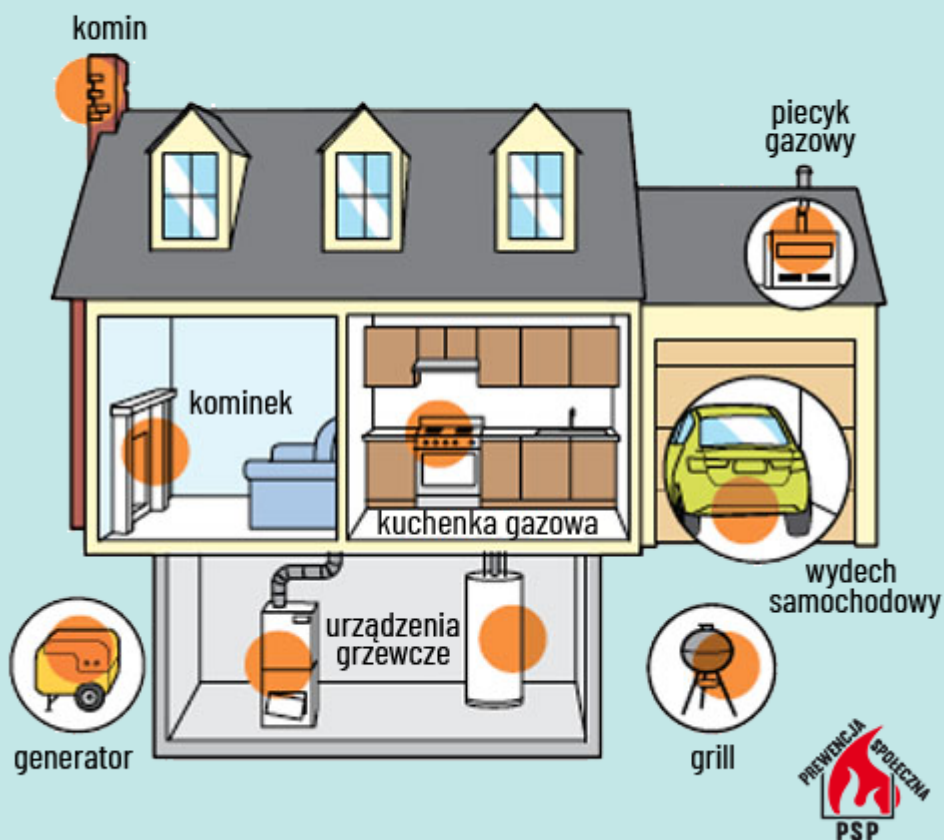

# ZMNIEJSZ RYZYKO - ZAMONTUJ CZUJKĘ

Te objawy  
mogą świadczyć  
o obecności  
tlenku węgla:

- ból głowy
- duszność
- senność
- osłabienie
- przyspieszona  
czynność serca



# ROZPOCZYNA SIĘ SEZON GRZEWCZY



nie zasłaniaj  
kratek wentylacyjnych



wietrz pomieszczenia

**PAMIĘTAJ!**

jeśli posiadasz w domu  
**PIECYK GAZOWY** bądź **KOMINEK**

pamiętaj o okresowych  
przeeglądach  
kominów



zamontuj czujkę tlenku węgla



# ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

WIECZORY  
PRZY KOMINKU?

- 1 **zamontuj** czujkę tlenku węgla
- 2 dokonuj **okresowych przeglądów** kominów i instalacji wentylacyjnej
- 3 nie zaklejaj i nie zasłaniaj **kratek wentylacyjnych**
- 4 w przypadku **wymiany okien** na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji

